


# 4m\*7m工位

电源：3P, 380V, 3KW, 电源线不小于 $2.5\text{mm}^2$ ，可从顶部架空或地下预埋管送达。如果是顶部送达，预留电线长度至地面50cm。如果是预埋管送达，预留电线长度4m。未标长度单位为mm。

电源供给点

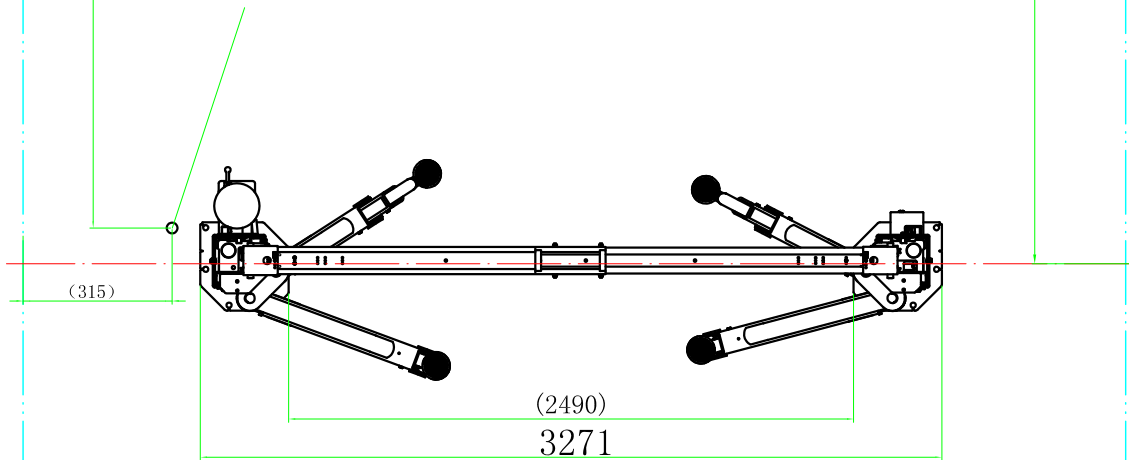

↑  
进车方向

混凝土地基：  
整个工位基础混凝土强度达到C25 ( $2.1\text{KG}/\text{MM}^2$ ) 以上，厚度不小于200mm。

Rotary Lift

FTP35E