


重要：举升机标配胶管长度 (L1+L2) 最长1800，超出长度需要额外订购加长胶管

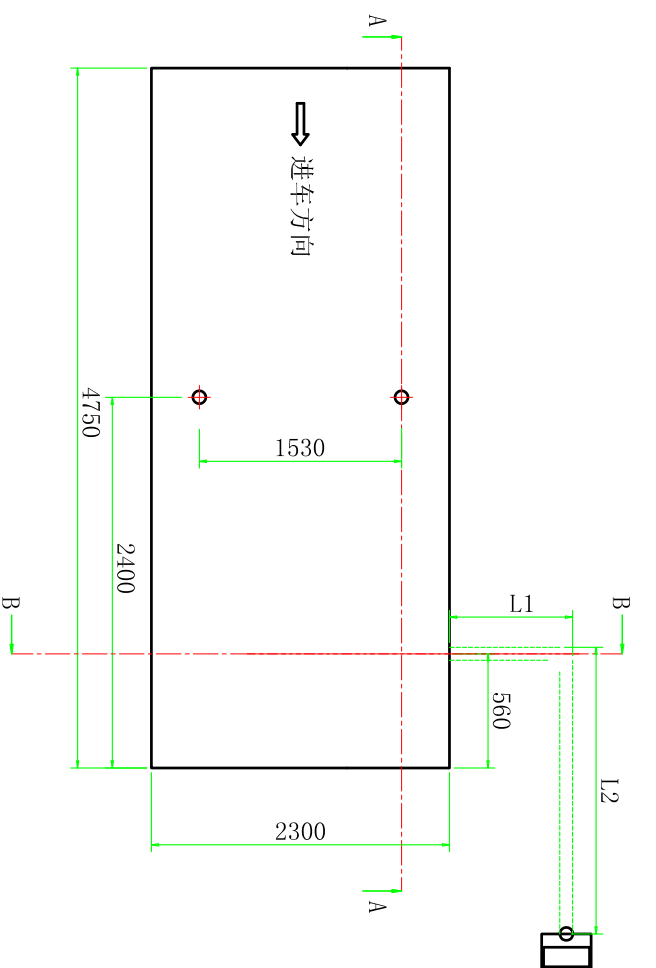

- 1-举升机基坑排水地漏，直径尺寸及材质由施工方自行决定。
- 2-基坑边沿需要做50mmX50mmX4mm不锈钢角铁护边。
- 3-举升机基坑到控制箱PVC管路，直径150mm，最大长度小于1.8米。
- 4-举升机控制箱位置，该位置详见设备安装位置图，并需要电源 3X380V+N+PE, 50HZ, 4 KW, 需要 6 - 8 bar 压缩空气。
- 5-地基混凝土强度C25，地坑水平误差不大于5mm。

注：
1-图纸中所有尺寸为完工尺寸，单位mm。
2-举升机上方净高度不小于 4.5米。

M40NA-45定位 大剪地基 (配RJY26)		M40NA-45	
标记 (REV)	次数 (QTY)	更改文件号 (CON. NUM)	批准化 (STANDARD)
设计 (DESIGN)	日期 (DATE)	审核 (CHECK)	日期 (DATE)
校对 (CHECK)	日期 (DATE)	审核 (CHECK)	日期 (DATE)
审核 (CHECK)	日期 (DATE)	审核 (CHECK)	日期 (DATE)
工艺 (PROCESS)	日期 (DATE)	审核 (CHECK)	日期 (DATE)
共 页 (ALL NO)		第 页 (SHEET NO)	
Rotary Lift		Rotary Lift	