


重要：举升机标配胶管长度 (L1+L2) 最长1800，超出长度需要额外订购加长胶管

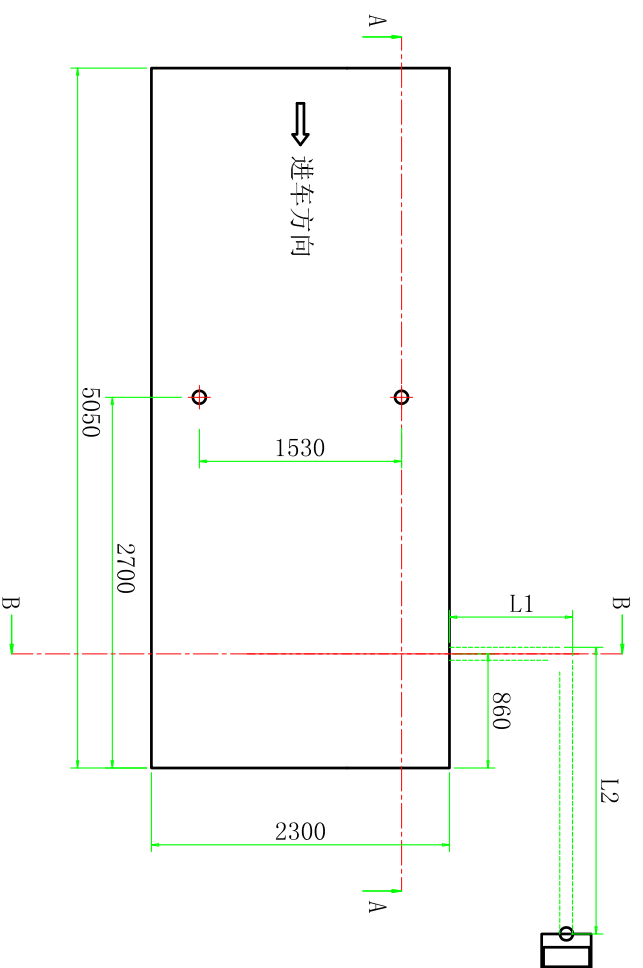

- 1-举升机基坑排水地漏，直径尺寸及材质由施工方自行决定。
- 2-基坑边沿需要做50mmX50mmX4mm不锈钢角铁护边。
- 3-举升机基坑到控制箱PVC管路，直径150mm，最大长度小于1.8米。
- 4-举升机控制箱位置，该位置详见设备安装位置图，并需要电源 3X380V+N+PE, 50HZ, 4 KW, 需要 6 - 8 bar 压缩空气。
- 5-地基混凝土强度C25，地坑水平误差不大于5mm。

注：
1-图纸中所有尺寸为完工尺寸，单位mm。
2-举升机上方净高度不小于 4.5米。

M40NA-48定位 大剪地基 (配RJY26)		M40NA-48	
标记 (REVISION)	次数 (COUNT)	签字 (SIGNATURE)	日期 (DATE)
设计 (DESIGN)			
校对 (CHECK)			
审核 (REVIEW)			
工艺 (CONSTRUCTION)			
图样标记 (*)		数量 (*)	重量 (*)
共 (TOTAL) 页 (ALL NO)		第 (SHEET) 页 (SHEET NO)	
Rotary Lift			